
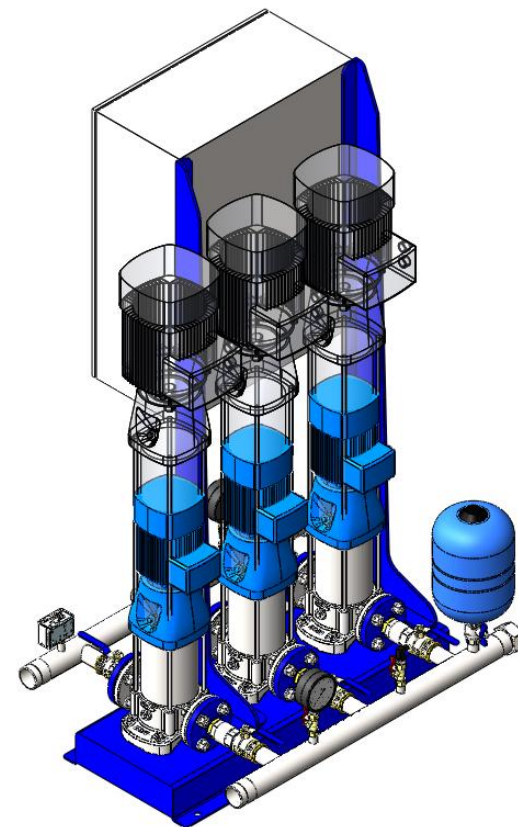
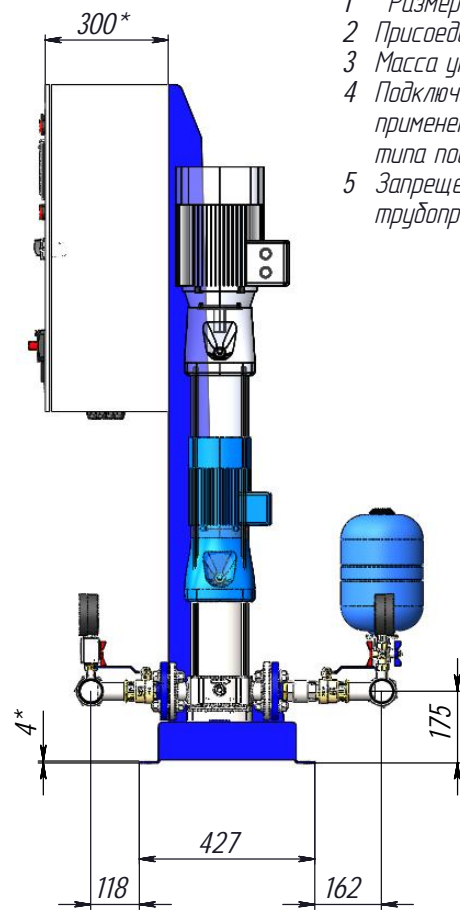
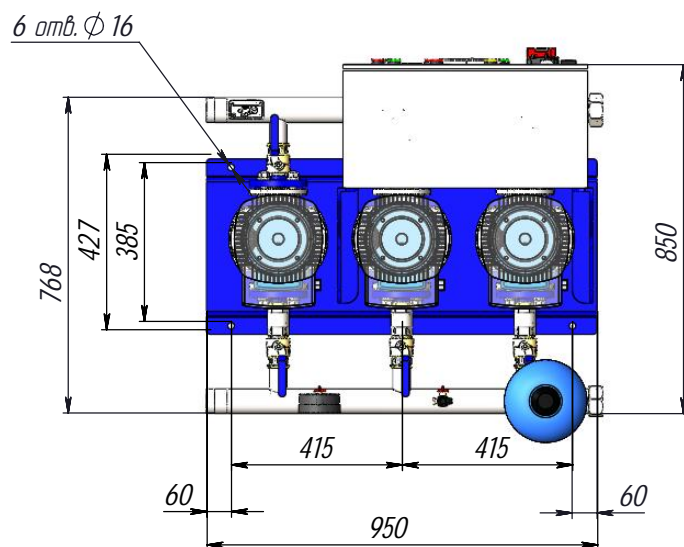



Перф. примен.	Спроб. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Альфа СТД 3

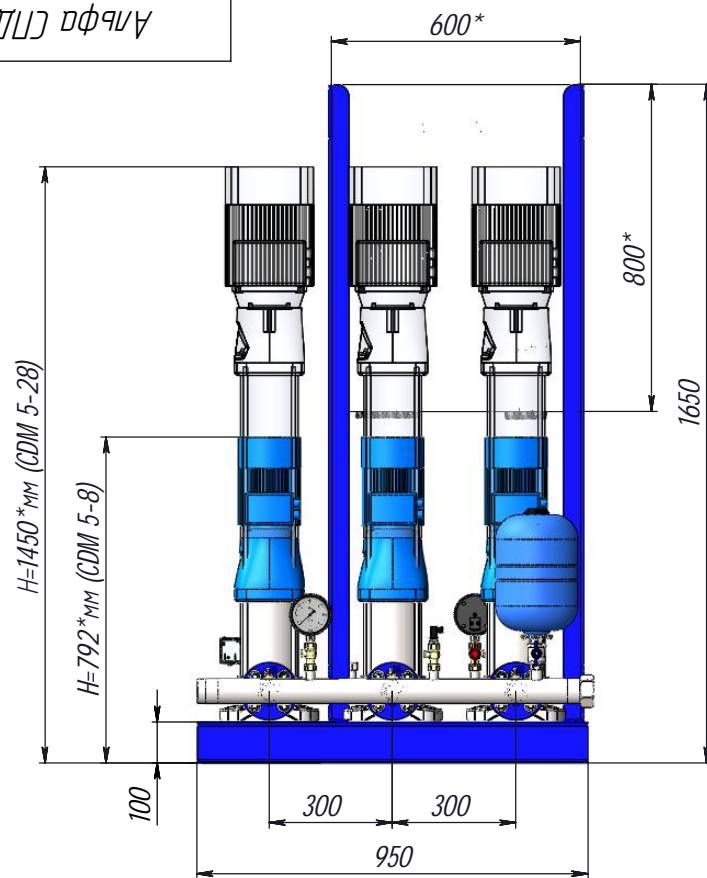

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска $\pm IT16/2$.
- 3 Масса указана без учета ШУ.
- 4 Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- 5 Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

						Серии насосов CDM 5-2 . . . CDM 5-28			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛЬФА STREAM СПД 3 CDM 5-8 1,1 кВт КЧЗ 50 мм СБ	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Ишutiна Н.Ю.			26.07.2024				163	1:13
Проверил	Артеменко Л.Ю.								
Т. контроль	Артеменко Л.Ю.					Лист 1		Листов	
Нач. КБ	Свечников А.В.								
Н. контроль	Одрина А.Н.				Стандартная комплектация.				
Утв.	Свечников А.В.								