
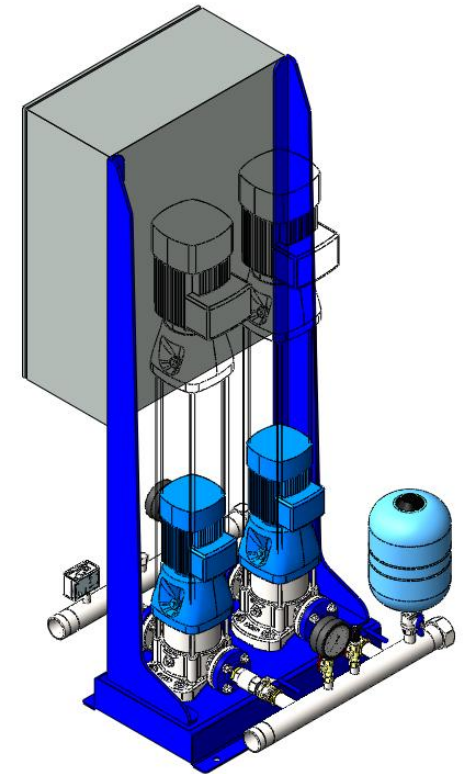
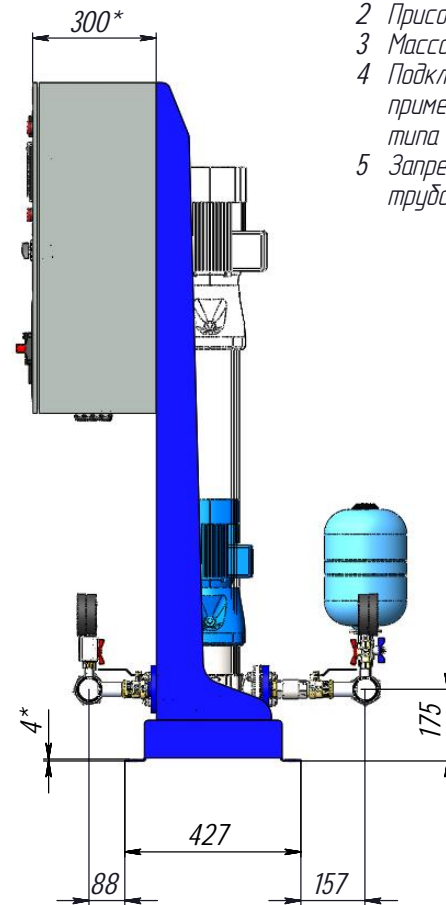


А/Ф СРД

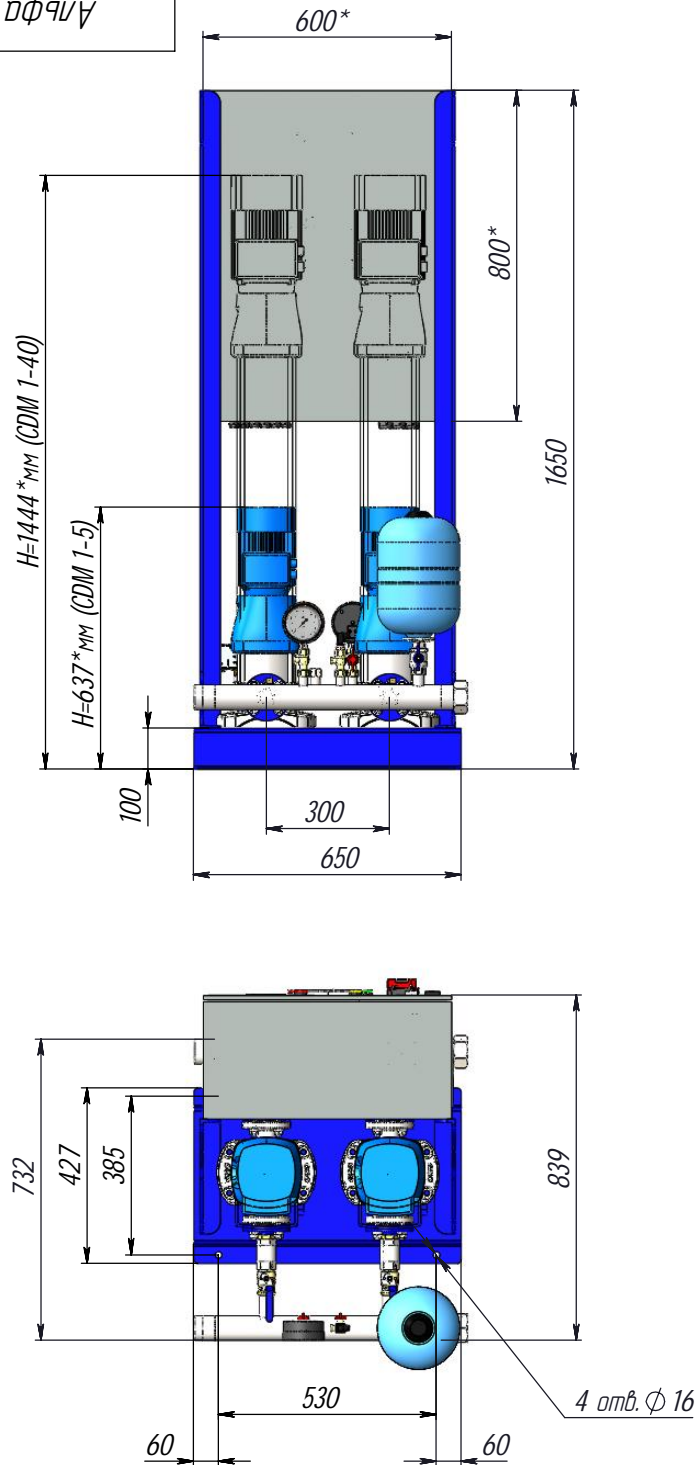

- *Размеры для справок.
- Присоединительные размеры выдержать в пределах допуска $\pm IT16/2$.
- Масса указана без учета ШУ.
- Подключение насосной установки к процессу производить только с применением виброизолирующих вставок с учетом давления процесса и типа подключения резьба или фланец.
- Запрещено передавать вертикальные или горизонтальные нагрузки от трубопроводов подключения на коллекторы станции.

Серии насосов CDM 1-2 ... CDM 1-40; CDM 3-2 ... CDM 3-31					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>А/Ф СРД</p> <p>2 CDM 1-5 0,37 кВт КЧ 50 мм</p> <p>СБ</p> <p>Стандартная комплектация.</p>		
Разраб.	Ишутина Н.Ю.	26.07.2024					
Проверил	Артемченко Л.Ю.						
Т. контроль	Артемченко Л.Ю.						
Нач. КБ	Свечников А.В.						
Н. контроль	Одрина А.Н.				Лист 1	Листов	
Утв.	Свечников А.В.				<p>МФМК</p> <p>ГРУППА КОМПАНИЙ</p>		